
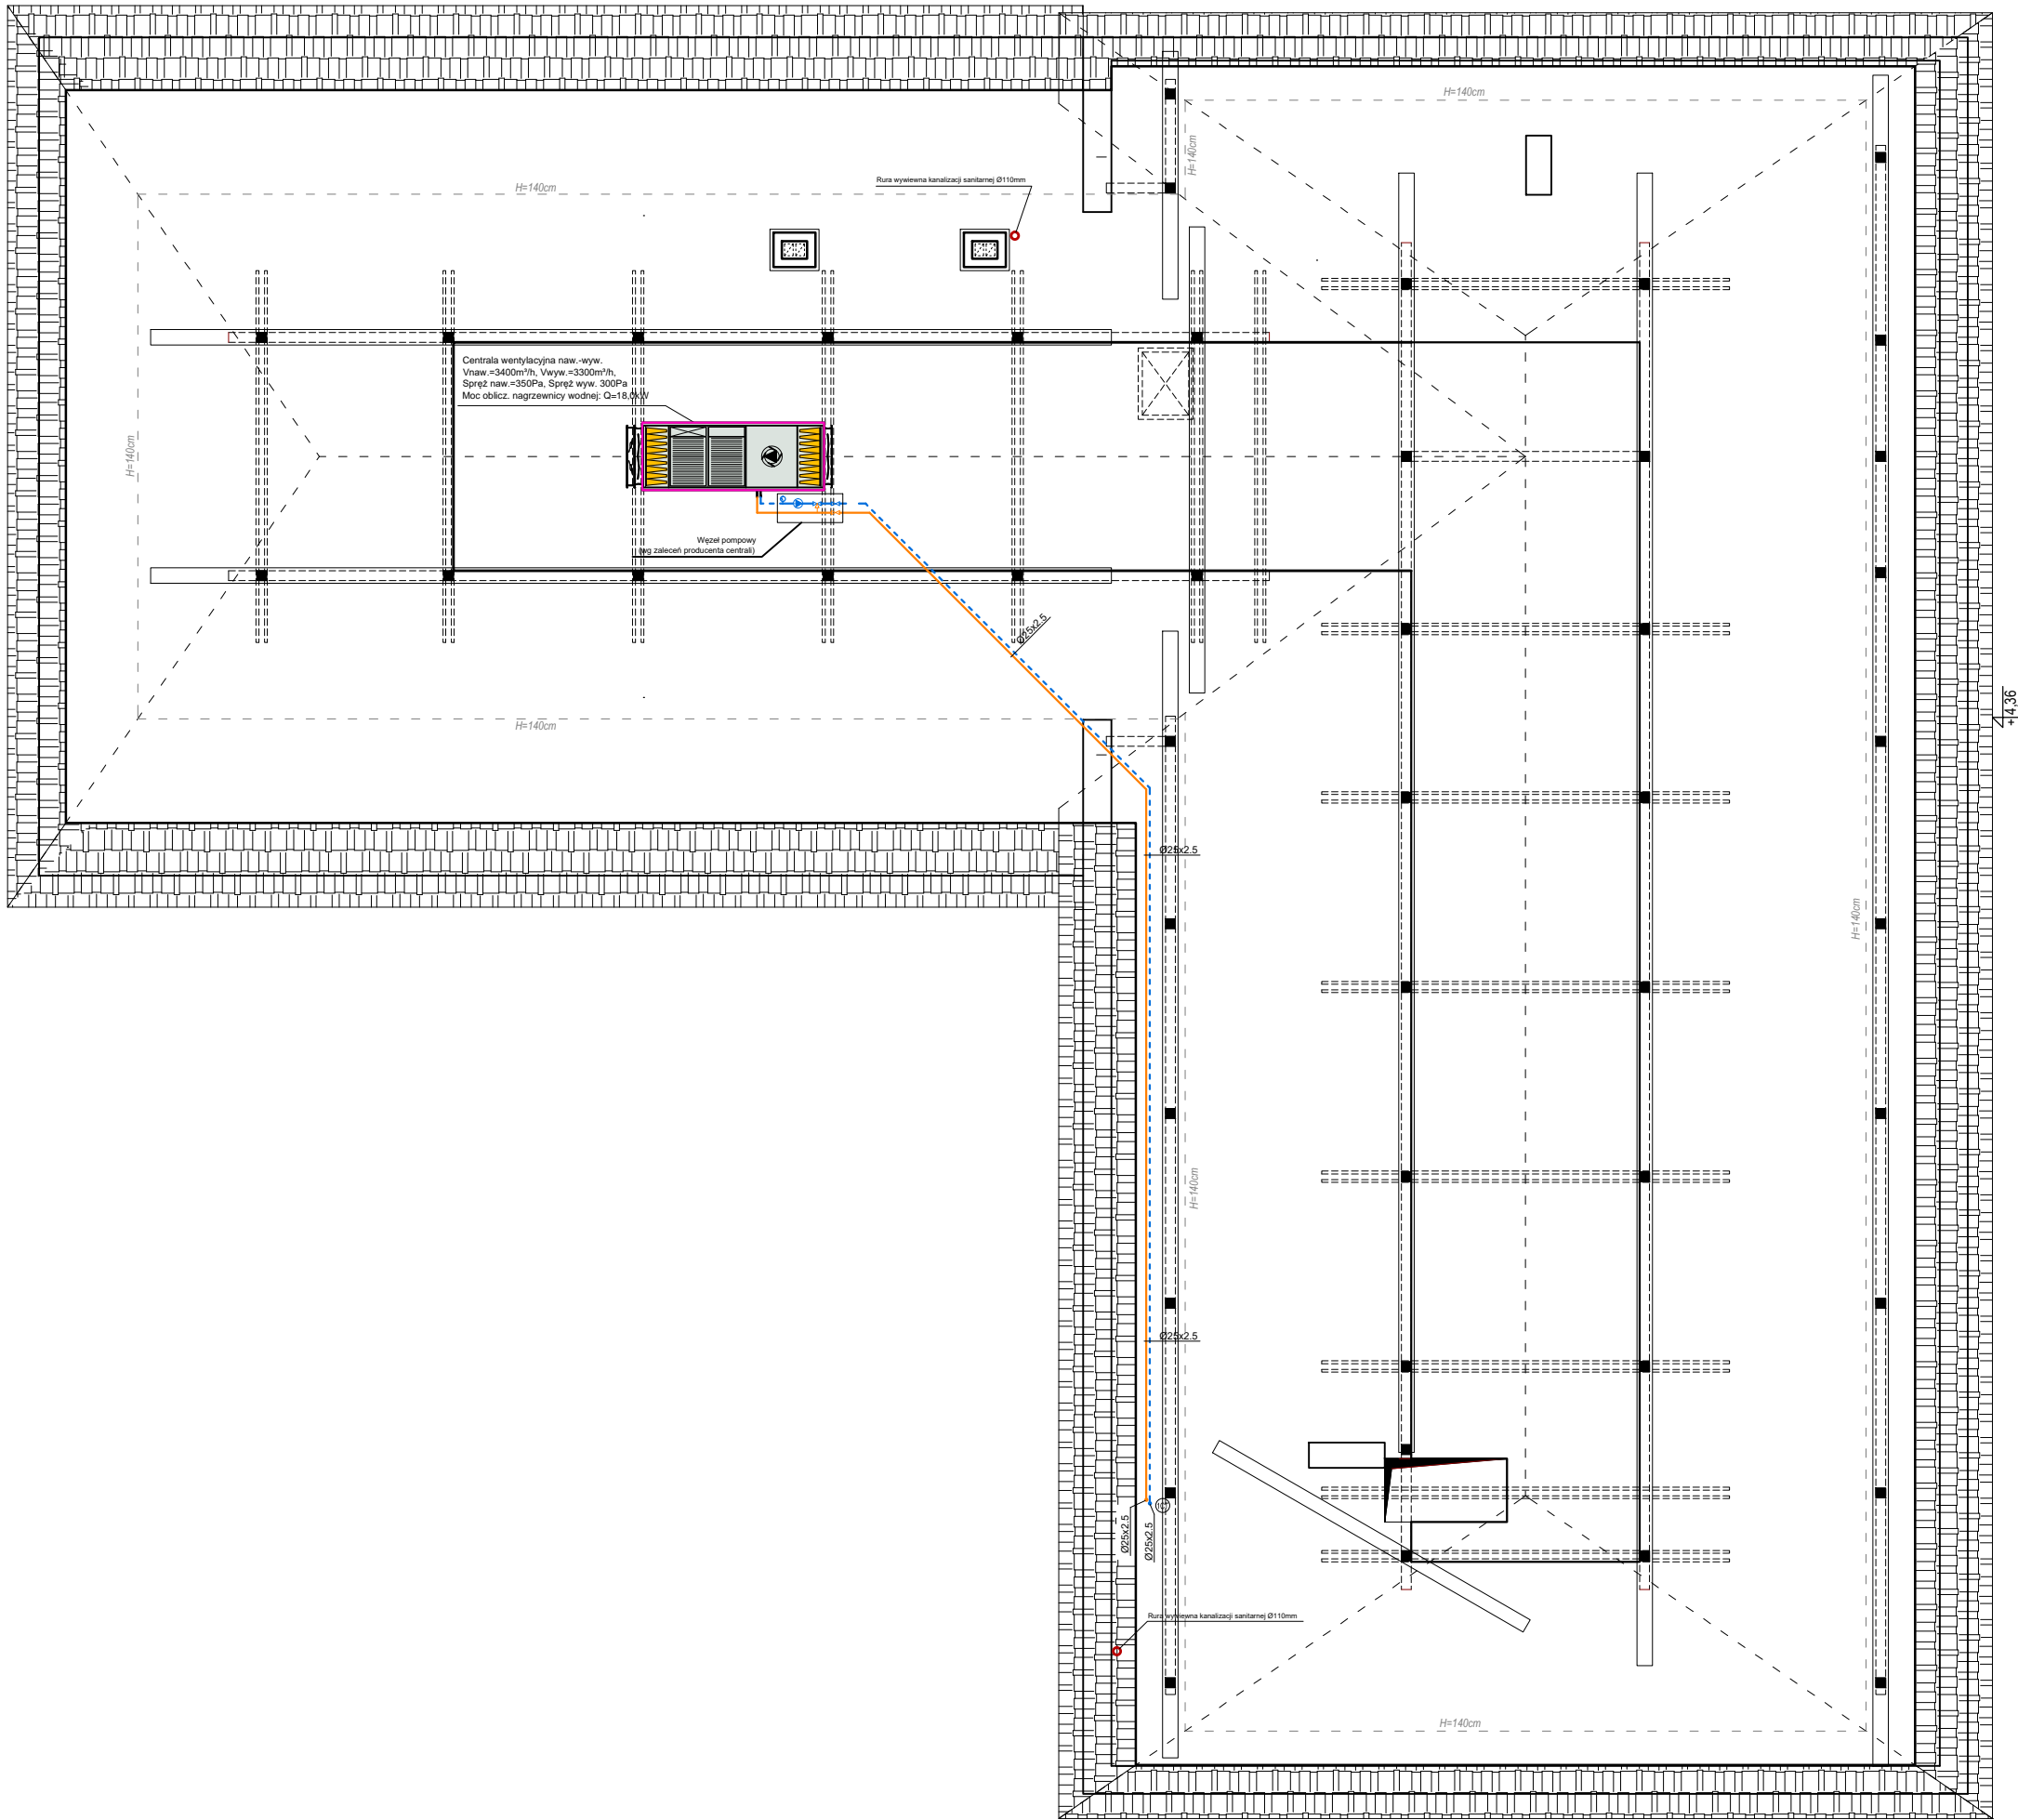


RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO - INST. C.T.

SKALA 1:100



LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.t.
- projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.
- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t.
- projektowane piony inst. c.t.

UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.t. należy prowadzić w otulinie na powierzchni stropu.

Pion instalacji c.t. należy zakończyć zaworem odpowietrzającym automatycznym Ø15mm.

 <div>"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl</div>				
PROJEKT :	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kadłub wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi			
ADRES :	Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS. :	RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO - INST. C.T.			
BRANŻA :	INSTALACJE SANITARNE	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	tech. bud. Andrzej Kwiecień uprawnienia: 51/79	03.2017		1:100
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Paweł Oleś	03.2017		IS6
				NUMER RYS.: