


rozbudowa RG

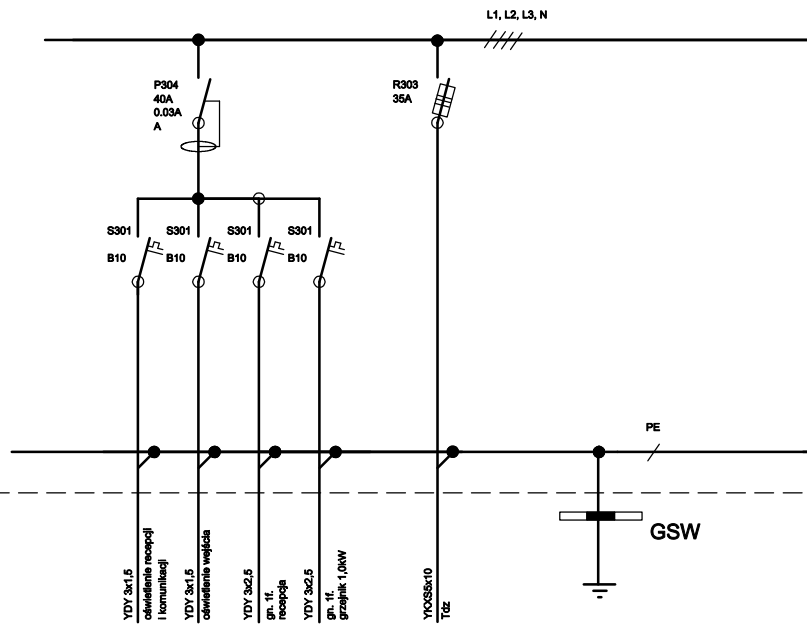

zaleca się zabudować ochronniki przed przepięciami klasy B+C
i wyłącznik różnicowo-prądowy selektywny z wyzwaczem p.poż. w rozdzielnic
główniej budynku RG

TN-S

Obiekt	Ośrodek Zdrowia - szyb windy		
Adres	Stara Błotnica		
Temat	Rozbudowa rozd. RG		
Projektował	Robert Nowak		
			Rys. 12