


Istn. rozdzielnica kotłowni

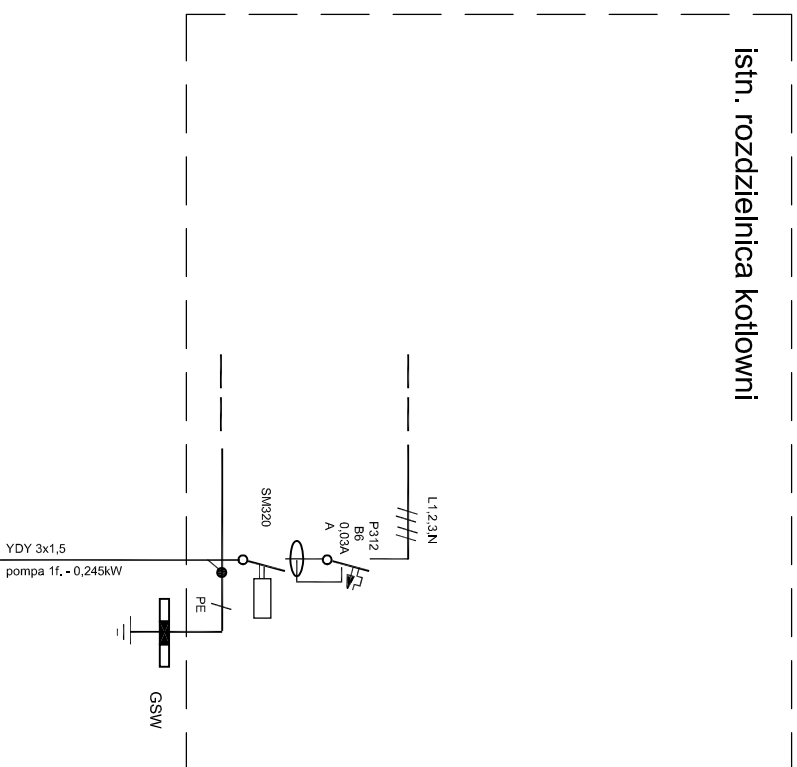

pompa odporna na zwarcia

TN-S

Obiekt	Gózd Stary gm. Stara Blotnica dz. nr 358
Temat	Schemat zasilania pompy c.o.
Projektant	R. Nowak
	rys. 14